

REVISIONS	REVISIONS	REVISIONS	REVISIONS
NO.	DATE	BY	APP.
1	19.07.2021	יוני אופיר	
2	11.07.2021	יוני אופיר	


OWNER:	עיריית חיפה
PLACE:	שוק תלפיות
SUBJECT:	תכנית רצפה במפלס 0 תכנית זיון תחכים ופרטים
DRAWING NUMBER:	1746-S-MT-L0-003


DATE	10.05.2021	10.05.2021	10.05.2021	10.05.2021
CHECKED	דניאל דיבואה	דניאל דיבואה	דניאל דיבואה	דניאל דיבואה
DATE	10.05.2021	10.05.2021	10.05.2021	10.05.2021
SCALE	1:50	1:25	1:50	1:25

**הערות:**


- יש לקרוא תוכנית זו יחד עם הפרטים המפורטים להיקטתה.
- באחריות הקבלן לתאמת מידות במשטח בהתאם למדידות ולמיקום הרכיבים הקיימים בפועל במזרחית ותוספתה סטיות מהמופיע בתוכנית, ידוע הקבלן למפקח ולמפקח חקיקת הפרטים בהתאם לנקודות ערעורן לפי תוכנית. יש לבצע את פירטי השדרוג היחסיים במזרחית מבוקרת תוך התקפה על כללי הידירות/בטיחות.
- על המזרחית כי-ס"מ אלא אם כן נצו אחרת.
- לפני תיקון הפרטים חרשות יש לנקות שכבת בטון חרה מבטון כי-15 בעובי 5 ס"מ לפחות ולהשפיר.
- סגור הבטון בסידור הרמה כי-40 לפי ח"י 466 חלק 1 ולפי הפרטים המפורטים להיקטתה. ע"י ח"י 118 נטילה 3 דרגת החשיפה הנה 6. בדיקת מדגמי בטון לחיטוק לחיטה חתבאני לפי ח"י 26 ח"י 118.
- סגור הבטון בקירות הנה כי-40 לפי ח"י 466 חלק 1 ולפי הפרטים המפורטים להיקטתה. ע"י ח"י 118 נטילה 3 דרגת החשיפה הנה 6. בדיקת מדגמי בטון לחיטוק לחיטה חתבאני לפי ח"י 26 ח"י 118.
- מלדת רחוק מפגעת בהתאם לדרושה ח"י 466 חלק 3 ו-4 חלק 1. אוויר החשיפה כי-118 ח"י 26.
- מטות רחוק היה 60 קטר המוט (אלא אם כן נצו אחרת בהכרזות).
- בית 135 מעלית.**  
כיסוד בטון גובה מעלית רחוק היה 5 ס"מ כישוף מעל ע"י חקיקת ח"י 3-4 ס"מ בשטח המסוקנת (אלא אם כן נצו אחרת בהכרזות). **הטווח הנה הכרזת לאיסור עיסקה.**  
יש להספיק מני שטח בטון קיים לעומק 1 ס"מ לפחות אלא אם כן נצו אחרת בהכרזות ולהתקין על ביצוע שינוי צורה במזרחית. 16/16 ס"מ לעומק 3 ס"מ בכל מקום בו יש חיבור עם בטון חרש לפי התוכנית. יש לנקות ולהטריט מני שטח בטון קיים לפני ביצוע העיסקה.
- בבניית הקירות בבטון ישונוק ע"י צבע על הרכיבים באזור החיטוקים. קירות חרשים לוקמים ויבצע בהירות רבה ללא פגיעה ביוני החיטה בהתאם לפרטים המפורטים בתוכנית.
- ישונוק קצוות ע"י עיטוף בדיקת 200 HELL-IT או י"ע לאפשר סימנים. התיקון החתבאני ע"י רישור הפונד. קטר קירורים לרפוקים 14 ס"מ לעומק ח"י 12 ס"מ, 20 ס"מ לעומק ח"י 16 ס"מ, 25 ס"מ לעומק ח"י 20 ס"מ. עומק לפי המפורט בתוכנית.
- יש לבצע איטום איטום ח"י מיוחדות קצוות ע"י תכנית ופרטים להי מפרט. לאושר ביצוע המרחקות יש להגן בהרבת קלקר בעובי 3 ס"מ באופן מדויק.
- יש לחתום את המתכנן לפרטים עליון לפני היציקה בהתאמה של יומיים לפחות.

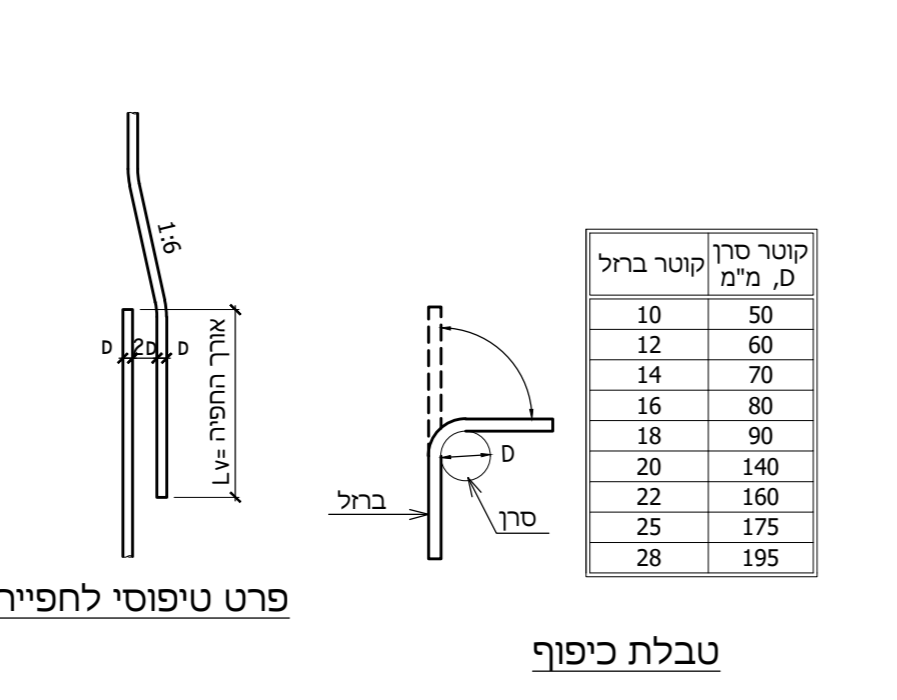

קטר סליל	מרחק בין סלילים
10	50
12	60
14	70
16	80
18	90
20	100
22	110
25	125
28	150

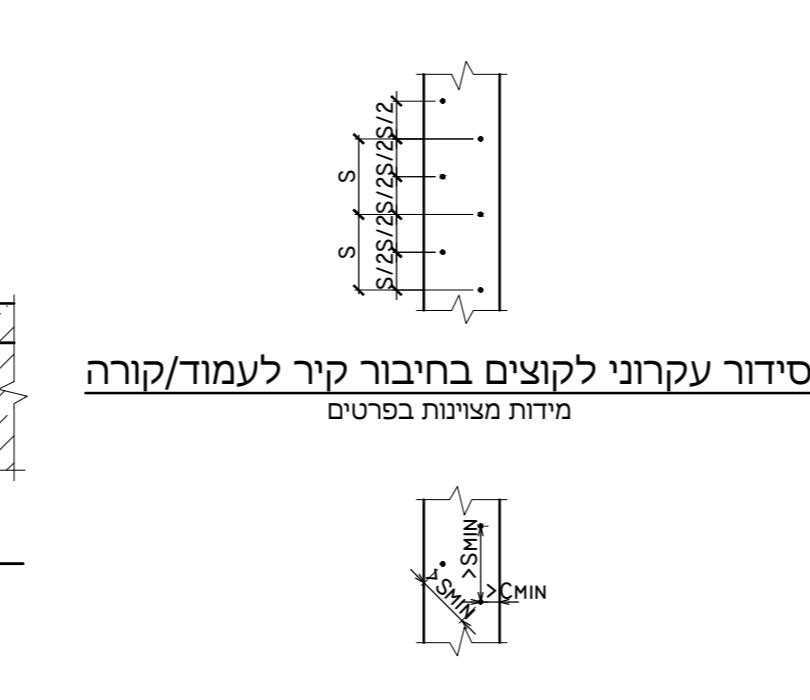

קטר סליל	מרחק בין סלילים
10	50
12	60
14	70
16	80
18	90
20	100
22	110
25	125
28	150

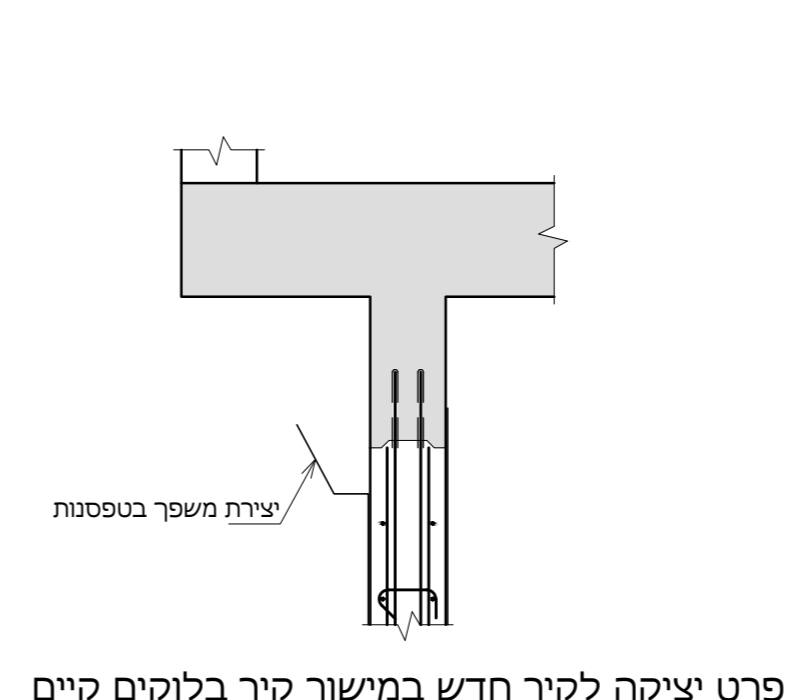

קטר סליל	מרחק בין סלילים
10	50
12	60
14	70
16	80
18	90
20	100
22	110
25	125
28	150