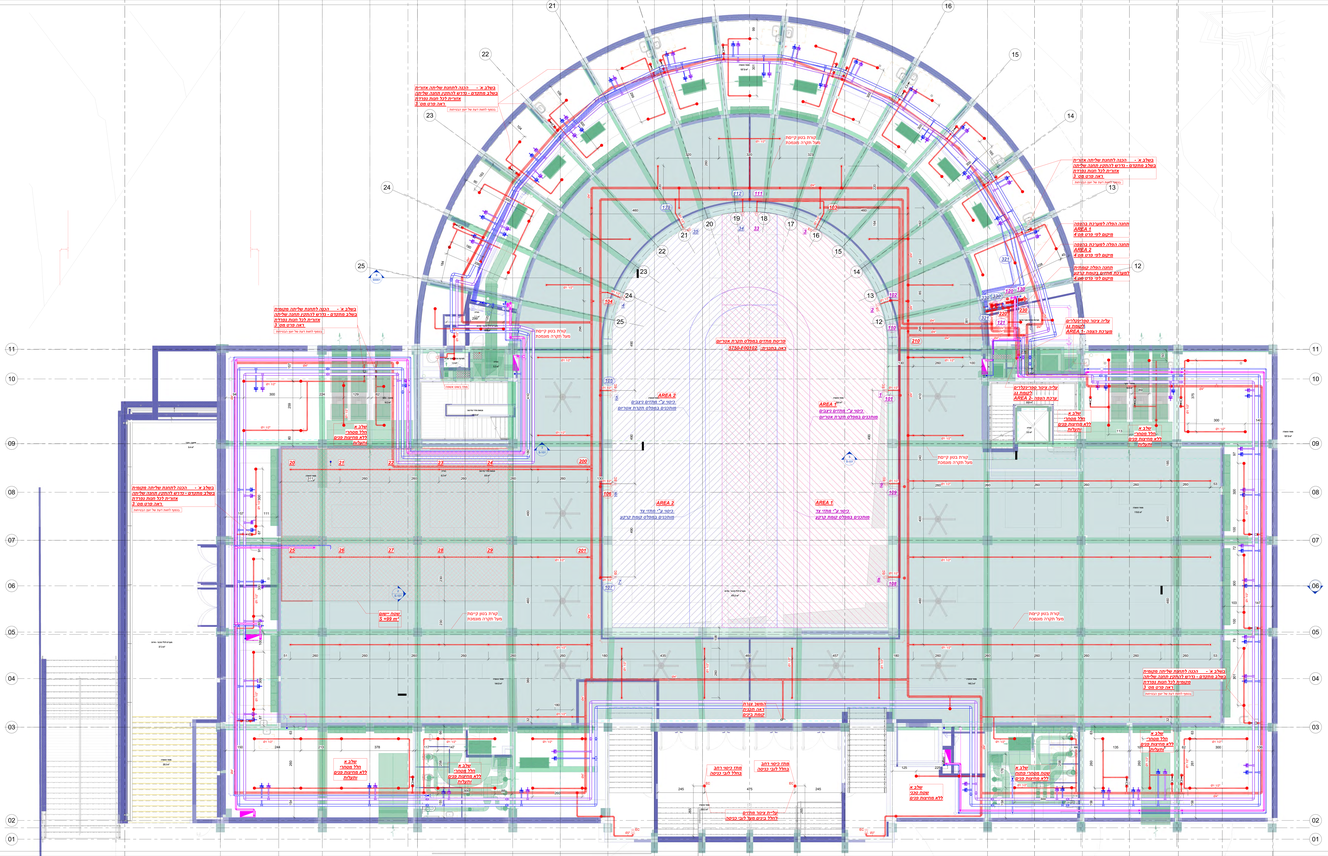

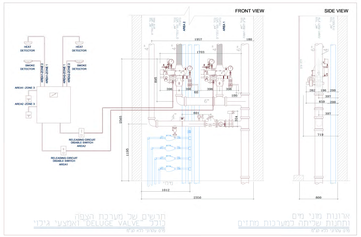

פרט מס' 4



פרט מס' 3



פרט מס' 2



פרט מס' 1

מחזיק		מקרה	מאמר	
מזרק	מר	K=5.6	68°C	QUICK RESPONSE כיסוי רגיל
מזרק	PENDANT	K=5.6	68°C	QUICK RESPONSE כיסוי רגיל
מזרק	CONCEALED	K=5.6	68°C	QUICK RESPONSE כיסוי רגיל Temp. Rating: 68°C Sprinkler with 70°C Cover Plate
מזרק	PENDENT (CONCEALED)	K=5.6	68°C	QUICK RESPONSE EXTENDED COVERAGE
מזרק	PENDENT	K=5.6		NO BULB SPRINKLER כיסוי רגיל
מר		K=11.2	TY5332 - SW-20 ראה מפרט מס' 4.3a/4.5	NO BULB SPRINKLER EXTENDED COVERAGE



MODEL SW-20, K=11.2, 3/4" NPT, ECOH HSW, SIN TY5332
NO BULB

פרט מס' 6



פרט מס' 7

Revision Schedule			
No.	Description	Date	Rev.
1	ISSUED FOR CONSTRUCTION	01.06.2021	00
2	ISSUED FOR CONSTRUCTION	01.08.2021	01
3	ISSUED FOR CONSTRUCTION	01.09.2021	02
4	ISSUED FOR CONSTRUCTION	01.09.2021	03
5	ISSUED FOR CONSTRUCTION	01.09.2021	04
6	ISSUED FOR CONSTRUCTION	01.09.2021	05
7	ISSUED FOR CONSTRUCTION	01.09.2021	06
8	ISSUED FOR CONSTRUCTION	01.09.2021	07
9	ISSUED FOR CONSTRUCTION	01.09.2021	08
10	ISSUED FOR CONSTRUCTION	01.09.2021	09
11	ISSUED FOR CONSTRUCTION	01.09.2021	10
12	ISSUED FOR CONSTRUCTION	01.09.2021	11
13	ISSUED FOR CONSTRUCTION	01.09.2021	12
14	ISSUED FOR CONSTRUCTION	01.09.2021	13
15	ISSUED FOR CONSTRUCTION	01.09.2021	14
16	ISSUED FOR CONSTRUCTION	01.09.2021	15
17	ISSUED FOR CONSTRUCTION	01.09.2021	16
18	ISSUED FOR CONSTRUCTION	01.09.2021	17
19	ISSUED FOR CONSTRUCTION	01.09.2021	18
20	ISSUED FOR CONSTRUCTION	01.09.2021	19
21	ISSUED FOR CONSTRUCTION	01.09.2021	20
22	ISSUED FOR CONSTRUCTION	01.09.2021	21
23	ISSUED FOR CONSTRUCTION	01.09.2021	22
24	ISSUED FOR CONSTRUCTION	01.09.2021	23
25	ISSUED FOR CONSTRUCTION	01.09.2021	24

- **באחריותו של קבלן הספרינקלרים לבצע מערכת מתזים בשיתוף מעולה מלא עם קבלן מתח נמוך.**
- **על קבלן הספרינקלרים למסור לקבלן מתח נמוך את כל האינפורמציה הדרשת, הן טכנית ובן פיקודית.**

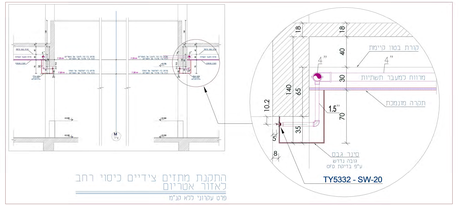

פרט מס' 5

הערות כלליות	
1	אספקת ברזים ומתקנים בגמיש 10-15 מ"מ מחוט לזקיף.
2	ברזי אספקה ומכלים מוגדרת מגמה מינימלית 50 מטר מרחוק
3	כל מאבטחי דרך וקיבולת דרך ואיטי שרשור PVC כתוצר מאושרת
4	בכל שבירות ארגז לא לאפשרות בשטחים בשטחים שיאפשרו לנו הגנה בלתי מאושרת
5	ריקון מערכת אספקה בעבור תיקון אי מתוגם ראשי
6	הוראה הנגנא לל. הוקם SYSTEMS SPRINKLER NFPA 13
7	מיקום ראשי ספרינקלרים מוגדלי ברזים אי ראשי אפשרות לתוך הקיבוע
8	**לא לבנות מערכות אספקה ע"מ מערכת אספקת מים ראשית אל מול ל.מ. 2 מ'**
9	ראש אספקה מרחוק ברזים ל"מ אספקה מעמוס 30 מ"מ אספקה
10	קיבוע מחיר מערכים ברזים עד 20 מ"מ

הגדרת כללים לסווג קבוצות לקמה	
1	על פרטיו הגדרות ארגונומי ושאם הלל 1986
2	Ordinary Hazard Group 2 - ראש מרכזי - מאחר
	Light Hazard - לכל הקיבוה
	Extra Hazard Group 1 - אחר פרטאי
3	שטח מרבי מעל הרישום על מ' החזקה
	LH - 4 / 1.Limpoint²
	OH1 - 6 / 1.Limpoint²
	OH2 - 8 / 1.Limpoint²
4	שטחי הגיפוי מתוכנים
	LH - 375 Limo
	OH1 - 850 Limo
	OH2 - 1125 Limo

בכל מקום שעולה חשש אחר פוטמה הכרנה לחיבר הפנים הדרש לשמוח מיקום המתזים בהתאם לתוצאו בשטח

הדרש לתקנים מחוב מללה מרחים בלבד מחת נמדד בנכוני לשמח ריעל אל יוצן בהבטחות

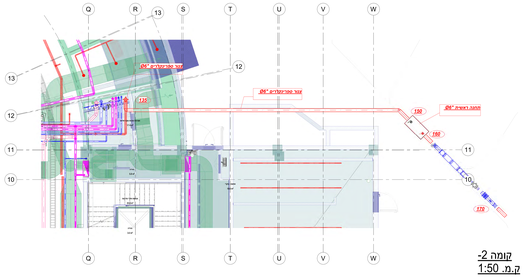

קומה 2-
ק.מ. 1:50

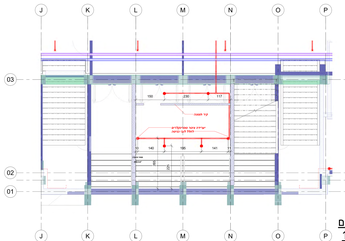

קומת ביניים
ק.מ. 1:50

קומת קרקע
ק.מ. 1:50

שוק תליפיות

אהוד ויסברג ושות'
הנדסת מערכות בע"מ
רח' הרצל 10 נס ציונה 4403
tel: 08-9400400 fax: 08-9400401
e-mail: office@avisberg.co.il

Status: לביצוע
Scale: 1:50
Drawn: Sergey
Date: 01.09.21
Drawing Number: 5750-F001
Revision: 00
Project: קומת קרקע, SPR.
Project No.: 5750
Sheet Size: A0
Sheet Number: 1 of 1
Sheet Name: קומת קרקע, SPR.
SEAL AND SIGNATURE